



ORIGINAL
SINCE 2001

HOMEbox

NEWS

2008
LETTER



December 2008

La HOMEbox Classic Silver Line comparée à sa concurrente

Afin de pouvoir effectuer une comparaison optimale et juste, nous nous sommes efforcés de rester authentiques et nous avons testé notre HOMEbox Classic Silver Line dans les mêmes conditions que sa concurrente. Nous avons effectué les tests à l'aide d'une caméra infrarouge spéciale et avons installé dans les deux boîtes un système d'éclairage conventionnel du commerce (système HP de 600 Watt).



Nous voulions provoquer un développement de chaleur dans les deux boîtes et nous sommes donc volontairement passé du système de ventilation habituel (cooltube, ventilateur, etc.). On identifie clairement, sur l'image comparative du bas, les différences de rendu de chaleur après 30 minutes entre les deux boîtes. Sur la deuxième illustration en bas à droite, c'est notre chef d'entreprise qui s'est personnellement positionné comme valeur de référence thermique à côté des box.

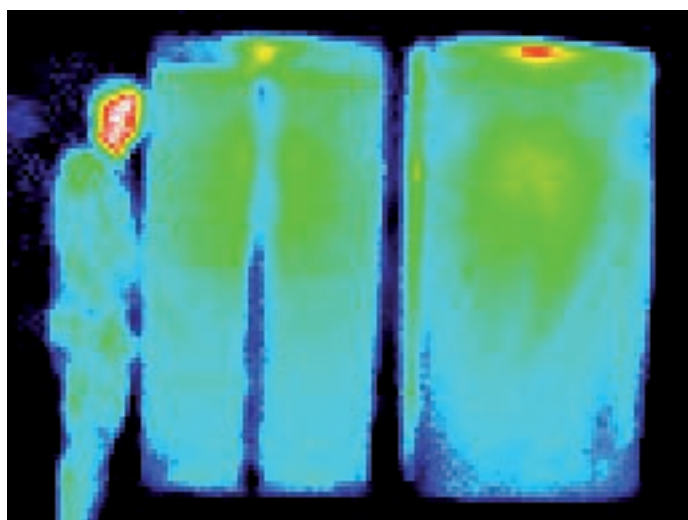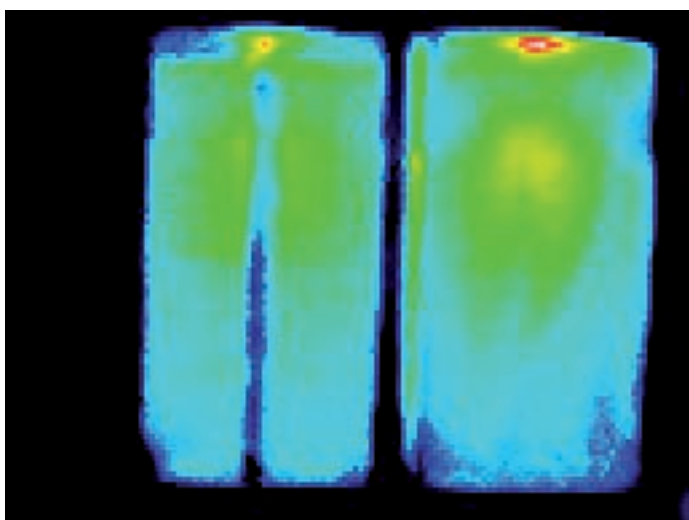

Résultat: la Homebox Classic Silver Line ne présente aucune déperdition de chaleur lorsqu'elle est équipée d'un système de ventilation adéquat et en service. Le seul point identifié est l'ouverture d'échappement de la ventilation lorsqu'elle est montée sur le mur extérieur du bâtiment.